

Nr rej. 09232-K040-Pt/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy⁽¹⁾ przedsiębiorcy nie
bądźącego pracodawcą⁽²⁾ innego podmiotu⁽³⁾

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy⁽⁴⁾ przedsiębiorcy nie
bądźącego pracodawcą⁽⁵⁾

REGON: 001275555

NIP 833-13-27-414

Działając na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 z późn. zmianami)

[REDAKTOWANE] - inspektor pracy

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadził kontrolę w:

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Tuwima

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

95-060 Brzeziny, ul. Św. Anny 36

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)⁽⁶⁾

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)⁽⁷⁾

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Dyrektor

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)⁽⁸⁾

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany:; data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 03.02.2004

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

17.04.2009

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba: pracujących: **12**, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych **0**,

podmiotów samozatrudniających się **0**,

cudzoziemców **0**,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy **12**, w tym kobiet: **7**, młodocianych: **0**,

niepełnosprawnych **0**,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: **19.03.2009 r.**

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolę podjęto w wyniku odwołania się podmiotu od decyzji dotyczącej zakresu instalacji elektrycznej.

W dniu 17.04.2009r. inspektor pracy ustalił:

Po ostatniej kontroli, podmiot rozpoczął modernizację zasilania elektrycznego: wymienił przewód elektryczny z rozdzielnic głównej RG która znajduje się na parterze budynku do rozdzielnic lokalnej na I piętrze biblioteki. Wymiana przewodu elektrycznego była konieczna ze względu na uszkodzenie starego poprzez jego nadpalenie ze względu na duże jego obciążenie.

Przewód został wymieniony na przewód 5-cio żyłowy. Została także wymieniona rozdzielnica główna oraz zabezpieczenia.

Oświetlenie oraz gniazda elektryczne w pomieszczeniach czytelnii internetowej, wypożyczalni dla dorosłych, gabinetu dyrektora- są zasilane przewodami 2- żyłowymi z rozdzielnic lokalnej na I piętrze do której dochodzi przewód 5-cio żyłowy.

Podmiot nie przeprowadził pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim oraz bezpośrednim w instalacjach i urządzeniach elektrycznych po wymianie ww. przewodu oraz zabezpieczeń.

Podmiot wykonał wymianę przewodu elektrycznego oraz zabezpieczeń w RG bez dokumentacji technicznej która wskazywała by dobór zabezpieczeń oraz przekrój ~~dobrane~~ przewodu 5-cio żyłowego.

U. Bl

Podmiot nie posiada opracowanej instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

W pomieszczeniu czytelnii internetowej oraz serwerowni zostały zamontowane gniazda elektryczne ze stykiem ochronnym oraz instalacja elektryczna 3-przewodowa. Instalacje te oraz gniazda wykonał zatrudniony w bibliotece informatyk – wg ustnego oświadczenia p.o. dyrektora biblioteki.

Ponadto ustalono:

- Foto nr 1 – widok rozdzielnic głównej RG – brak schematu elektrycznych połączeń.
- Foto nr 2 – pomieszczenie czytelnii internetowej – przewód zasilający urządzenie elektryczne ze stykiem ochronnym (komputer oraz monitor) włączony do źródła napięcia bez styku ochronnego. Obok (nie działające) nie podłączone do źródła zasilania gniazdo ze stykiem ochronnym.
- Foto nr 4 – widok rozdzielnic na I piętrze biblioteki – brak schematu elektrycznych połączeń oraz opisanych wartości zabezpieczeń.
- Foto nr 5 – pomieszczenie wypożyczalni książek dla dorosłych – puszkę elektryczną z czynnymi przewodami na wierzchu bez przykrycia („dekielków”)
- Foto 7 – Rozdzielnica elektryczna w pomieszczeniu serwera – brak oznakowania rozdzielnic oraz schematu elektrycznych połączeń.

3. W czasie kontroli wydano decyzji ustnych: ...~~3~~³, które zostały wykonane. Wykaz wydanych decyzji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzone / nie sprawdzono^(**) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli ~~pobrane~~ / nie pobrano^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono / nie udzielono^(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 3,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: -,

w tym z zakresu legalności zatrudnienia: -

7. Do protokołu załącza się ~~/nie załącza się^(**)~~ załączników: 2, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1 - wykaz decyzji ustnych

załącznik nr 2 - dok. fotograficzna.

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności: p.o. dyrektora biblioteki [REDACTED]

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

INSPEKTOR PRACY

Ł. S. J. dnia 27.09.2009

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 27.09.2009 zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

.....
dyrektora

.....
(tłot kontrolowany)

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu ~~złożono wniosek~~ / nie złożono wniosku. ^(**)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. ^(**)

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesiono~~ / nie wniesiono / ~~zostały wniesione~~ ^(**) do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. ^(**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).^(**)

INSPEKTOR PRACY

.....
 (podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

.....
 (podpis i pieczęć inspektora pracy)

Białystok 27.09.2009.
 (miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć
 (**) – niepotrzebne skreślić
 [kr]

Załącznik Nr 2 do 09232-K040-PT/2009

Foto nr 1 – widok rozdzielni głównej RG – brak schematu elektrycznych połączeń.

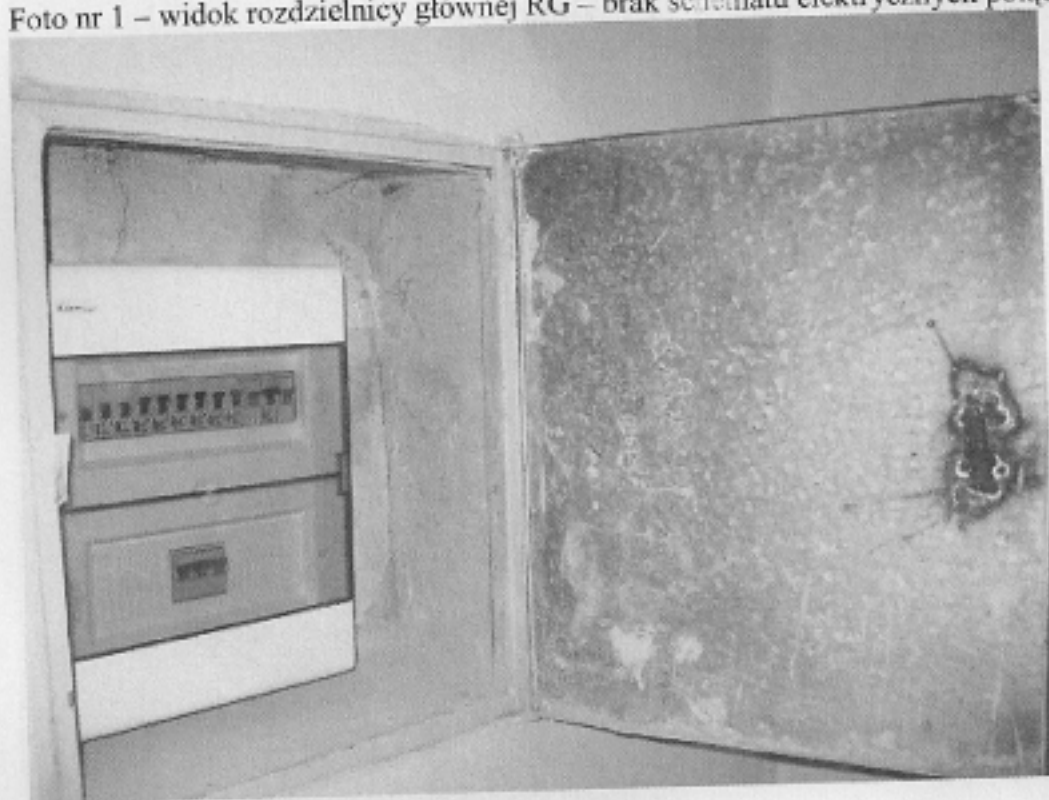
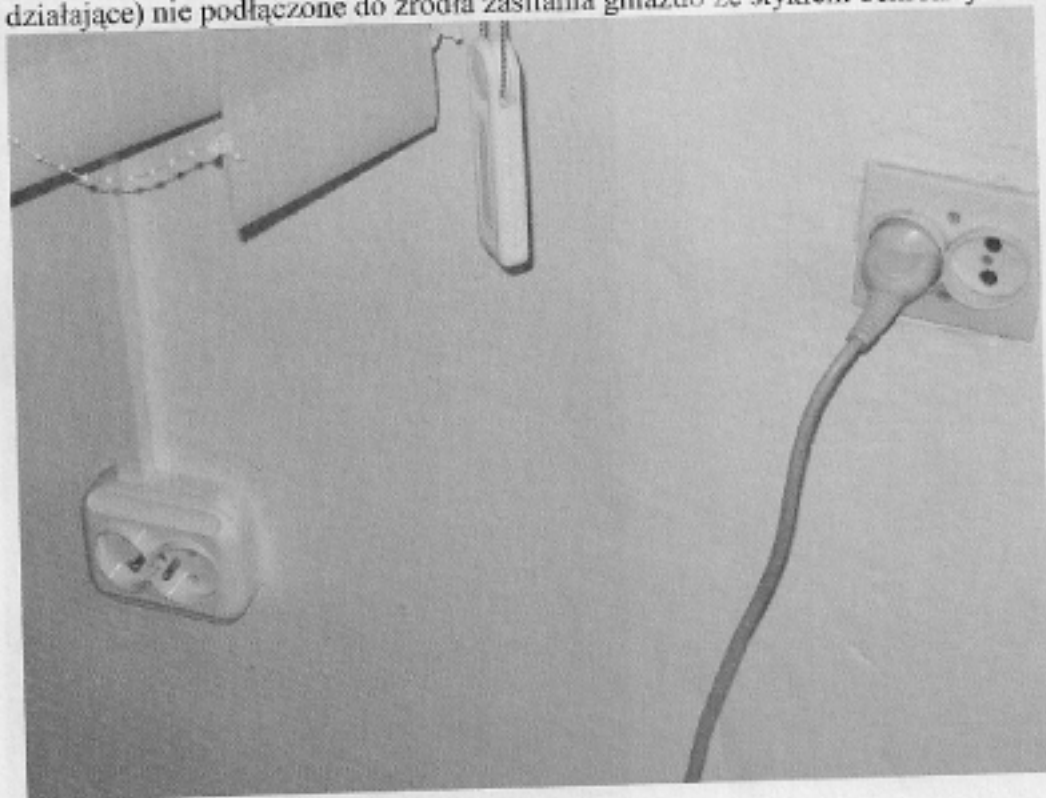


Foto nr 2 – pomieszczenie czytelnicy internetowej – przewód zasilający urządzenie elektryczne ze stykiem ochronnym włączony do źródła napięcia bez styku ochronnego. Obok (nie działające) nie podłączone do źródła zasilania gniazdo ze stykiem ochronnym.



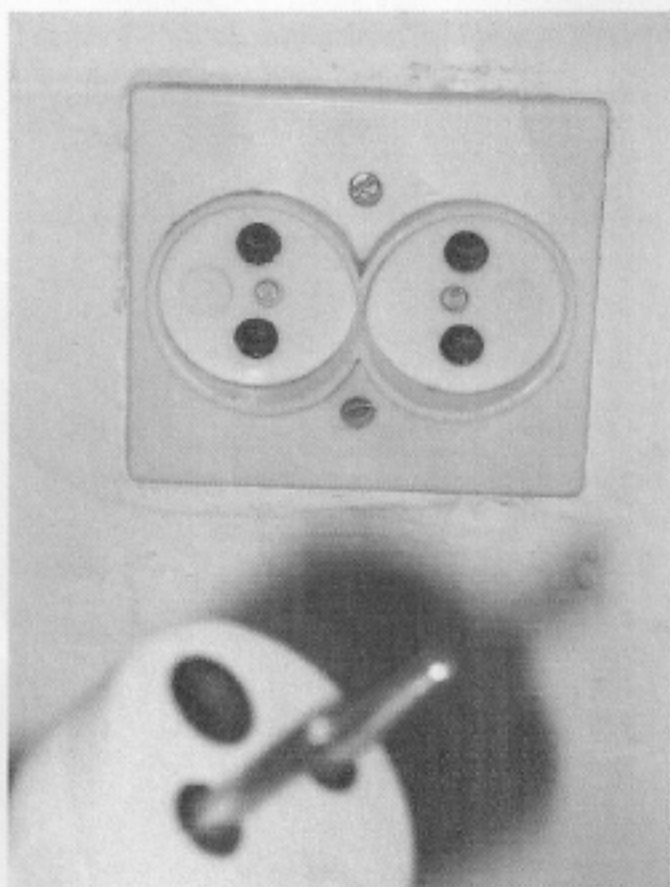


Foto nr3 - miejsce w którym został wymieniony przewód zasilający z RG rozdzielnicę lokalną na I piętrze biblioteki.



Foto nr 4 – widok rozdzielnic na I piętrze biblioteki – brak schematu elektrycznych połączeń oraz opisanych wartości zabezpieczeń.

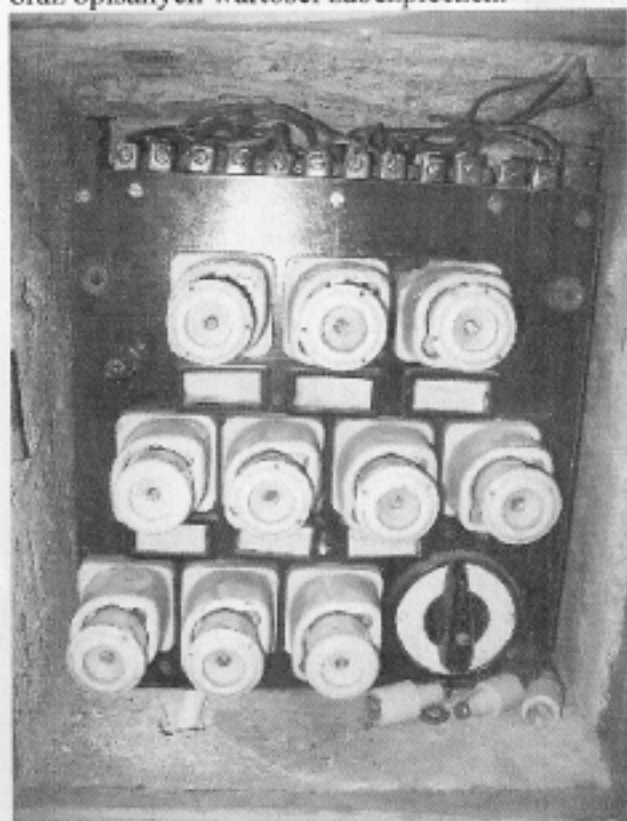


Foto nr 5 – pomieszczenie wypożyczalni książek dla dorosłych – puszki elektryczne z czynnymi przewodami na wierzchu bez przykrycia („dekielków”)

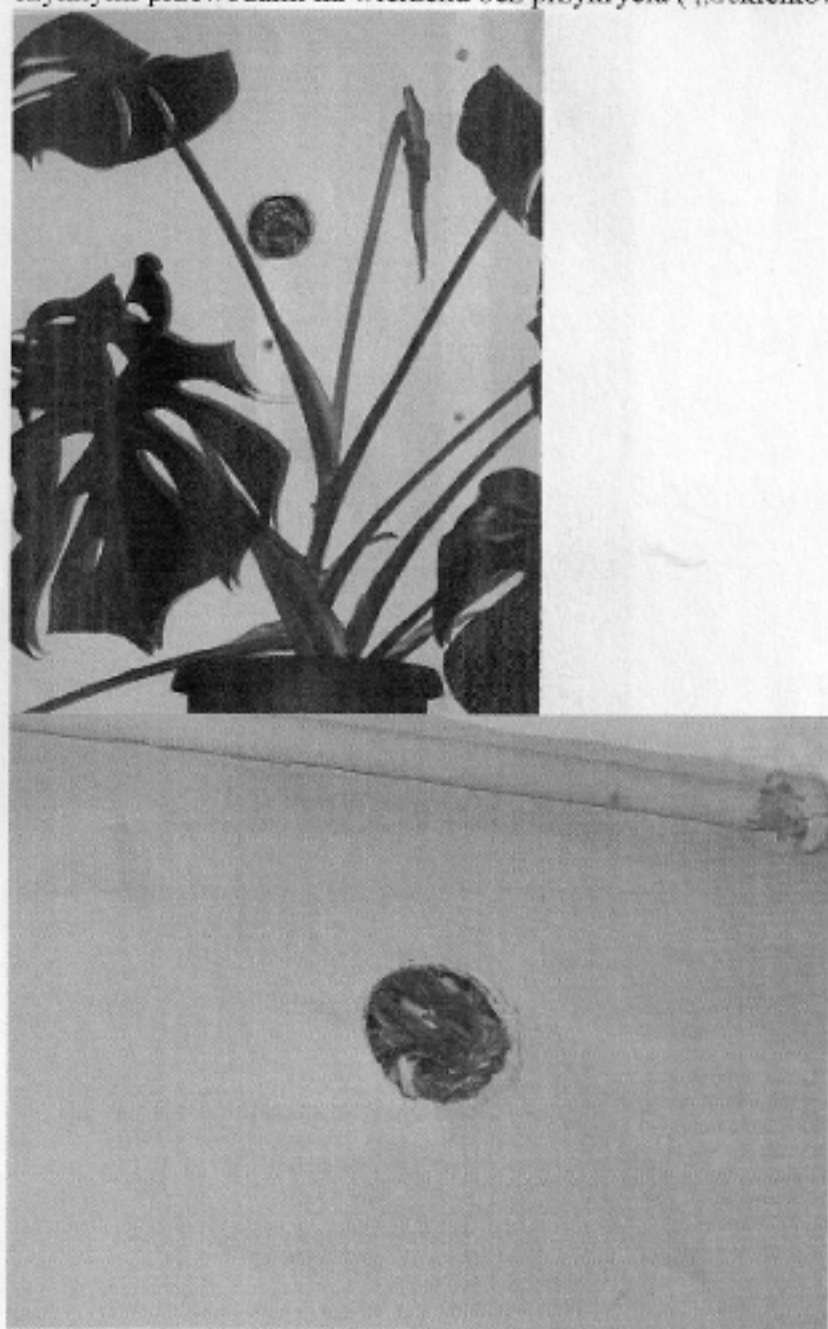


Foto nr 6 – pomieszczenie serwerowi na I piętrze biblioteki – wykonana instalacja elektryczna natynkowa 3 - przewodowa w korytkach – widoczne na zdjęciu zabezpieczenie serwera.

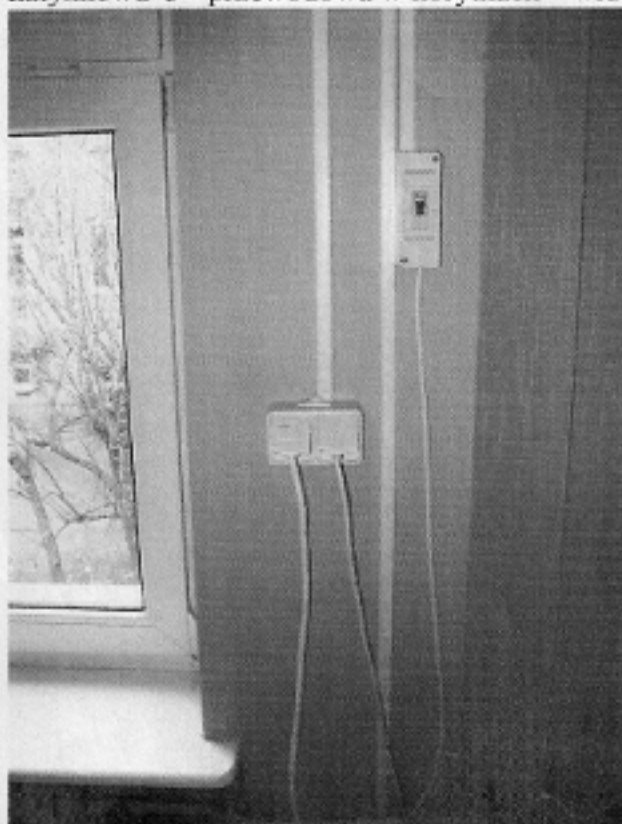


Foto 7 – Rozdzielnica elektryczna w pomieszczeniu serwera – brak oznakowania i schematu elektrycznych połączeń.

